




ООО НПП «Магнито-Контакт» e-mail: 451694@bk.ru

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, тел./факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215 http://www.m-kontakt.ru

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Научно-производственное предприятие «Магнито-Контакт» разрабатывает, производит и поставляет приборы охранно-пожарной сигнализации для защиты взрывоопасных помещений

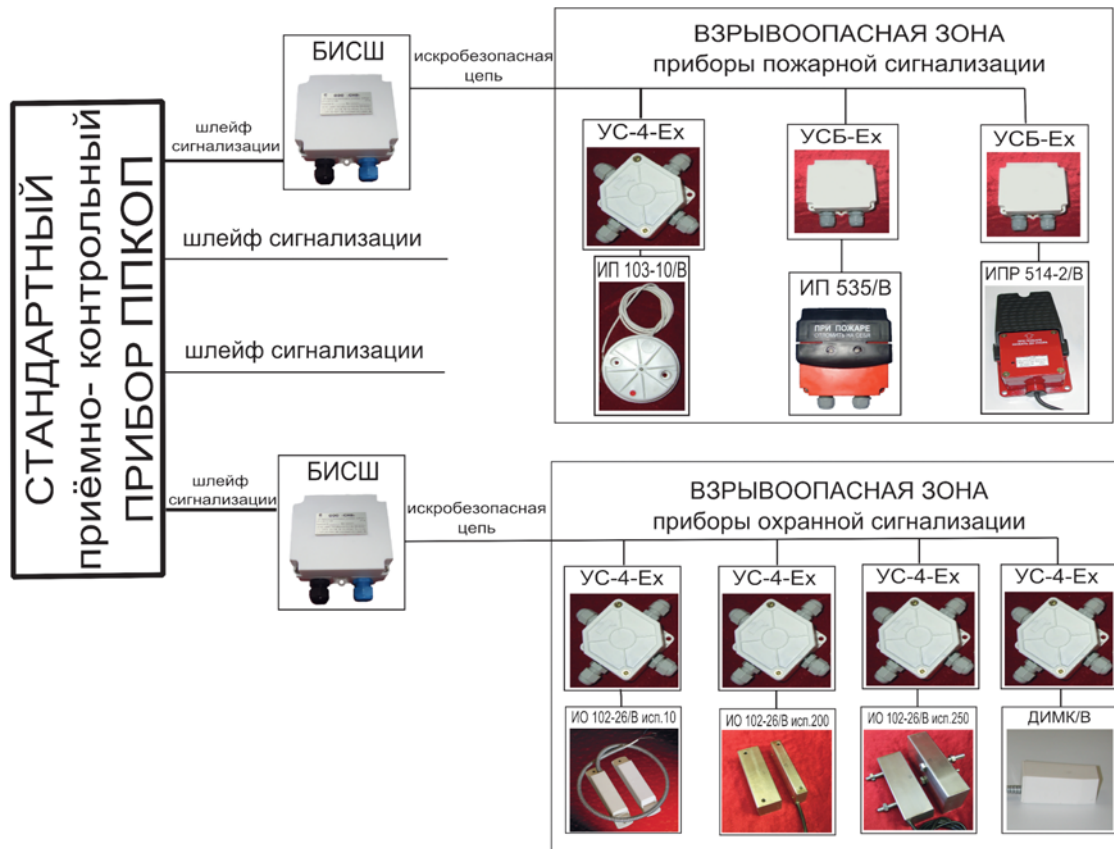

Выпускаемые приборы предназначены для потенциально взрывоопасных сред, имеют уровень защиты «особовзрывобезопасный», относятся ко II классу взрывозащищённого электрооборудования по ГОСТ 30852.0-2002 (ГОСТ Р 51330.0-99), имеют вид взрывозащиты «i» с уровнем искробезопасной электрической цепи «ia».

БИСШ — барьер искрозащиты шлейфа, обеспечивает искробезопасную защиту уровня «ia» одного шлейфа сигнализации, размещается вне взрывоопасной зоны. Маркировка взрывозащиты [Exia] IIC/IIB по ГОСТ Р 51330.0-99.

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05. В04307 срок действия с 11.02.2013 г. по 11.02.2016 г.

Сертификат соответствия С-RU.ПБ16. В.00090 срок действия с 11.05.2010 г. по 10.05.2015 г.

Разрешение ФС РСС 00-047410 срок действия с 23.03.2012 г. по 23.03.2017 г.

ИП 103-10/В — извещатель пожарный тепловой максимальный. Маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6.

УС-4-Ex — устройство соединительное. Маркировка взрывозащиты 0ExialICT6.

Сертификат соответствия ТС RU С-RU.ГБ05. В00637 срок действия с 10.07.2014 г. по 10.07.2019 г.

Сертификат соответствия С-RU.ПБ65. В.00244 срок действия с 15.07.2013 г. по 14.07.2016 г.

ИП 535/В — извещатель пожарный ручной. Маркировка взрывозащиты 0ExibIICT6.

УСБ-Ex — устройство соединительное. Маркировка взрывозащиты 0ExialICT6.

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05. В04307 срок действия с 11.02.2013 г. по 11.02.2016 г.

Сертификат соответствия С-RU.ПБ25. В.02451 срок действия с 13.05.2014 г. по 12.05.2019 г.

Сертификат соответствия С-RU.ПБ16. В.00089 срок действия с 11.05.2010 г. по 10.05.2015 г.

Разрешение ФС РСС 00-047410 срок действия с 23.03.2012 г. по 23.03.2017 г.

ИПР 514-2/В «Культ» — извещатель пожарный ручной. Маркировка взрывозащиты 0ExialICT6.

Сертификат соответствия ТС RU С-RU.ГБ05. В00299 срок действия с 24.12.2013 г. по 24.12.2018 г.

Сертификат соответствия С-RU.ПБ65. В.00244 срок действия с 15.07.2013 г. по 14.07.2016 г.

ИО 102-26/В «Аякс» — извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Маркировка взрывозащиты 0ExialICT6.

Сертификат соответствия ТС RU С-RU.ГБ05. В00299 срок действия с 24.12.2013 г. по 24.12.2018 г.

Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ61. В06889 срок действия с 18.01.2012 г. по 17.01.2015 г.

ДИМК/В — датчик инерционный магнитоконтактный. Маркировка взрывозащиты 0ExialICT6.

Сертификат соответствия ТС RU С-RU.ГБ05. В00299 срок действия с 24.12.2013 г. по 24.12.2018 г.